

ISOCELL GmbH & Co KG
Prüfer: Martin Kern
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
E-Mail: office@isocell.at
Tel: +43 6216 - 4108 - 604



ZERTIFIKAT

Messung der Luftdurchlässigkeit

gemäß DIN EN 13829 (2001)


Das Gebäude / Objekt: Aufstockung Wohn-Geschäftshaus
Granit-Center
Marktplatz 9
4121 Altenfelden
Baujahr 2022

hat bei der Luftdurchlässigkeitsmessung am 29.11.2022
folgende Luftdurchlässigkeit für den hüllflächenbezogenen Leckagestrom erzielt:
q50 = 0,68 m³/(h*m²) (Luftwechselrate: 0,33 1/h)

Der nach Anforderung OIB RL 6 2019 zulässige Grenzwert beträgt
bei Gebäuden mit raumluftechnischen Anlagen: 1,5 m³/(h*m²)
Der Grenzwert ist damit eingehalten.

Hinweis: Das Messergebnis schließt (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.

Neumarkt am Wallersee, 02.12.2022

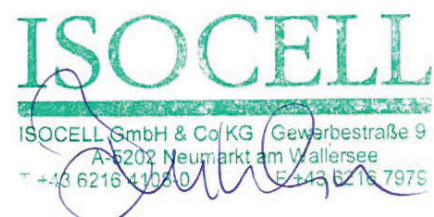

Ort/Datum

Unterschrift(Stempel)